


## Dometic

Ventilator Set	1
Kit Ventilateur	1
Kit Ventilatore	1
Kit Ventilador	1
Jääkaappituuletin	2
Ventilator Set	2

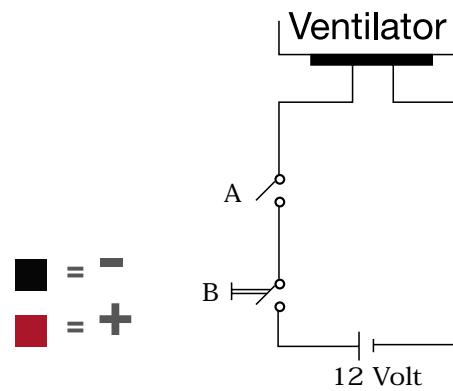

**GB**

Disconnect 12 Volt supply before installation

- 1** Mount fan (V) with 2 screws between absorption unit and condenser. (Appliances with no metal rear: install reinforcing plate and mount ventilator on this plate). Fan to be positioned as near as possible to the Absorption unit.

**Important:** Please make sure that the ventilator is tilted at the same angle as the condenser. The air stream generated should be directed upwards.

- 2** Click on prepared Bimetal switch at condensor

- 3** Connect cable with correct pole to 12 Volt supply (Mount On/Off switch (A) if wanted). The cable must not come in touch with hot or sharp parts of the aggregate.

**IMPORTANT! The electrical installation may only be performed by an authorised specialist.**

**A**

On/Off switch  
Zusätzlicher Schalter  
Bouton marche/arrêt  
Aan/Uit schakelaar  
Interruttore acceso/spento  
Botón Encendido/Apagado

**B**

Thermostat  
Thermostaat  
Termostato

**D**

Vor Montage 12 Volt-Versorgung unterbrechen

- 1** Lüfter (V) mit Haltewinkel und 2 Schrauben zwischen Kondensator und Absorber befestigen. (Bei Geräten ohne Blechrückwand Halteblech aufkleben und darauf Lüfter befestigen.) Ventilator so dicht wie möglich am Absorber positionieren.

**Wichtig:** Die Neigung des Lüfters muss der Neigung des Kondensators angepasst und der erzeugte Luftstrom aufwärts gerichtet sein.

- 2** Vorbereiteten Thermostat am Kondenser-Rohr aufstecken.

- 3** Anschlusskabel polrichtig an eine 12 Volt-Dauerversorgung anschließen (ggf. kann ein zusätzlicher Ein/Aus-Schalter (A) montiert werden). Das Kabel darf keine heißen oder scharfen Teile des Aggregates berühren.

**WICHTIG: Die elektrische Installation darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden!**

**F**

Déconnecter l'alimentation 12 Volt avant l'installation

- 1** Installer le ventilateur (V) avec 2 vis entre le condenseur et l'absorbeur. (Sur les réfrigérateurs qui n'ont pas de métal à l'arrière : installer une plaque de renfort et monter le ventilateur sur cette plaque). Le ventilateur doit être monté aussi près que possible de l'absorbeur.

**Important:** Veiller à ce que le ventilateur soit incliné parallèlement au condenseur. L'air généré doit être dirigé vers le haut.

- 2** Clipser le thermostat au condenseur

- 3** Connecter le câble avec la bonne polarité à l'alimentation 12 Volt (installer un bouton marche/arrêt si nécessaire). Le câble ne doit pas toucher les parties chaudes ou coupantes de l'agrégrat.

**IMPORTANT! L'installation électrique doit être réalisée par un installateur spécialisé uniquement.**

**NL**

Démonteer de 12 Volt aansluiting voör installatie

- 1** Monteer de ventilator (V) met 2 schroeven tussen het aggregaat en de condensor (toestellen zonder metalen achterzijde: Installeer een versterkende plaat en monteer de ventilator op deze plaat). De ventilator dient zo dicht mogelijk bij het aggregaat geplaatst te worden.

**Belangrijk:** Zorg er voor dat de ventilator is gemonteerd in dezelfde hoek als de condensor. De geforceerde luchtstroom dient omhoog gestuurd te worden.

- 2** Bevestig de Bimetaal schakelaar op de condensor

- 3** Verbind de kabel met de correcte pool met de 12 Volt installatie (monteer aan/uit schakelaar (A) indien gewenst). De kabel mag niet in aanraking komen met hete of scherpe delen van het aggregaat.

**BELANGRIJK! De electrische installatie mag alleen uitgevoerd worden door een bevoegd specialist.**

**I**

Scollegare la fonte d'energia a 12 volt prima dell'installazione

- 1** Montate il ventilatore (V) con 2 viti tra unità e condensatore di assorbimento. (Sui frigoriferi senza metallo posteriore installare una placca metallica di rinforzo ed ancorarci il ventilatore). Il ventilatore deve essere posizionato il più vicino possibile all'unità di assorbimento.

**Importante: assicuratevi che il ventilatore sia inclinato con lo stesso angolo del condensatore.** Il flusso d'aria generato dovrebbe essere diretto verso l'alto.

- 2** Agganciate l'interruttore bimetallico sul condensatore

- 3** Collegate il cavo con il polo corretto a 12 volt (montate l'interruttore acceso/spento (A) se volete). Il cavo non deve venire in contatto con parti calde dell'aggregato.

**IMPORTANTE! L'installazione elettrica può essere eseguita solo da uno specialista autorizzato.**

**E**

Desconectar la toma de corriente de 12 Voltios antes de la instalación.



- 1** Monte el ventilador (V) mediante 2 tornillos entre la unidad de absorción y el condensador. (Aparatos sin parte trasera metálica: instale la chapa de refuerzo y monte el ventilador sobre la chapa). El ventilador debe colocarse lo más cerca posible a la unidad de absorción.

**Importante:** Por favor, asegúrese de que el ventilador está inclinado con el mismo ángulo que el condensador. El flujo de aire debe dirigirse hacia arriba.

- 2** Fije el interruptor de Bimetall al condensador.


- 3** Conecte el cable al polo correcto de la fuente de 12 Voltios (monte el interruptor de Apagado/Encendido (A) si lo desea). El cable no debe entrar en contacto con zonas calientes o cortantes del equipo.

**IMPORTANT! La instalación eléctrica sólo puede ser realizada por un instalador autorizado.**

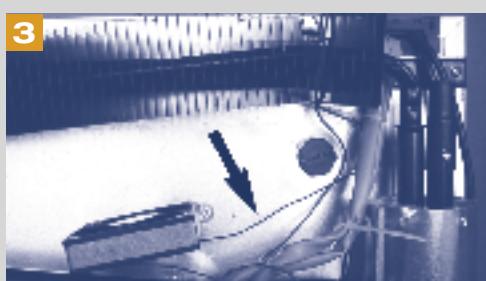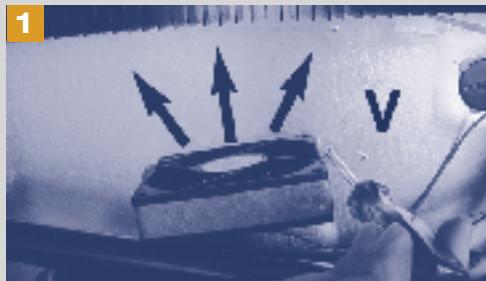

## Dometic

Ventilator Set	1
Kit Ventilateur	1
Kit Ventilatore	1
Kit Ventilador	1
Jääkaappituuletin	2
Ventilator Set	2

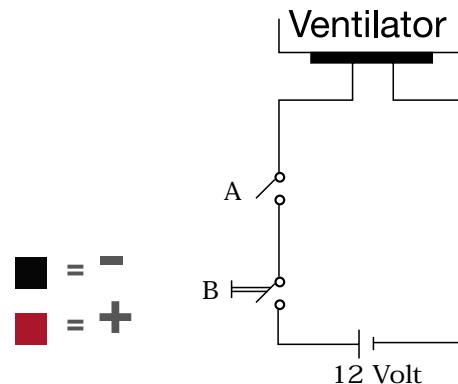

- A**  
Strömbrytare  
Virtakytkin
- B**  
Termostat  
Termostaatti

### FIN

Kytke irti 12V virransyöttö ennen asennusta.

**1** Asenna tuuletin (kvassa V) 2 ruuvin avulla absorptiokyksikön (= vino putkisto) ja lauhduttimen väliin. Niissä laitteissa, joissa ei ole metallitaustaa, asenna valvistuslevy ja kiinnitä tuuletin tähän levyn. Tuuletin pitää asentaa niin lähelle absorptiokyksikköä kuin mahdollista.

**Tärkeää:** Varmista siitä, että tuuletin on samassa kulmassa kuin lauhdutin. Tuulettimen ilmavirtaus pitää suuntautua ylöspäin lauhduttimen jäähydytyslevyjen suuntaiseksi.

**2** Kiinnitä tuulettimen lämpökytkin lauhduttimeen

**3** Kytke tuulettimen virtakaapeli 12 V virtalähteeseen. Asenna erillinen katkaisija (A) tarvittaessa. Johdot eivät saa koskettaa kuumia tai teräviä kohtia laitteessa.

**TÄRKEÄÄ! Sähköasennuksen saa suorittaa vain valtuutettu asentaja**

### S

Bryt 12V spänningen innan monteringen påbörjas

**1** Montera ventilator fläkten med 2 skruvar mellan absorbatorn och kondensorn. (För kylapparater utan baksida i plåt skall förstärkningsplåt monteras först och därefter monteras fläkten på denna.) Fläkten skall placeras så nära absorbatorn som möjligt.

**OBS:** Säkerställ att fläktens lutning motsvarar lutningen på kondesorn. Luftströmmen som skapas av fläkten skall gå nedifrån och upp.

**2** Sätt fast bimetallbrytaren på kondensorn.

**3** Anslut kablarna till 12 V. (Montera strömbrytare om så önskas). Kablarna får inte komma i kontakt med några vassa eller heta delar på kylapparaten.

**OBS! Den elektriska installationen får endast utföras av auktoriserad specialist.**